

Руководство по монтажу распределителя каналов для приточной и вытяжной вентиляции

Блок предназначен для подключения к вентиляционной установке до 10 воздуховодов типа ComfoTube-75 для подачи или вытяжки воздуха. Соединяя вентиляционную установку с воздуховодами ComfoTube-75, а также воздуховоды ComfoTube-75 между собой, разветвитель выполняет одновременно роль шумоглушителя. Разветвитель может быть установлен на потолке, полу или одной из стен. Рекомендуется установить дополнительный шумоглушитель между вентиляционной установкой и разветвителем.


Установка:

1. Монтажная панель устанавливается вместо контрольной заслонки сбоку или с торца (10-ти канальный разветвитель). 6-ти канальный разветвитель имеет также два варианта крепления - боковое или торцевое. **Обратите на это внимание при заказе оборудования.**

2. Подготовка места соединения:

Уплотнительная поверхность места соединения на потолке или полу должна быть ровной и чистой. При наличии на уплотнительной поверхности шероховатостей > 1 мм, щели после установки разветвителя необходимо герметизировать.

Удалить фольгу с монтажной панели и крышки с концов трубок

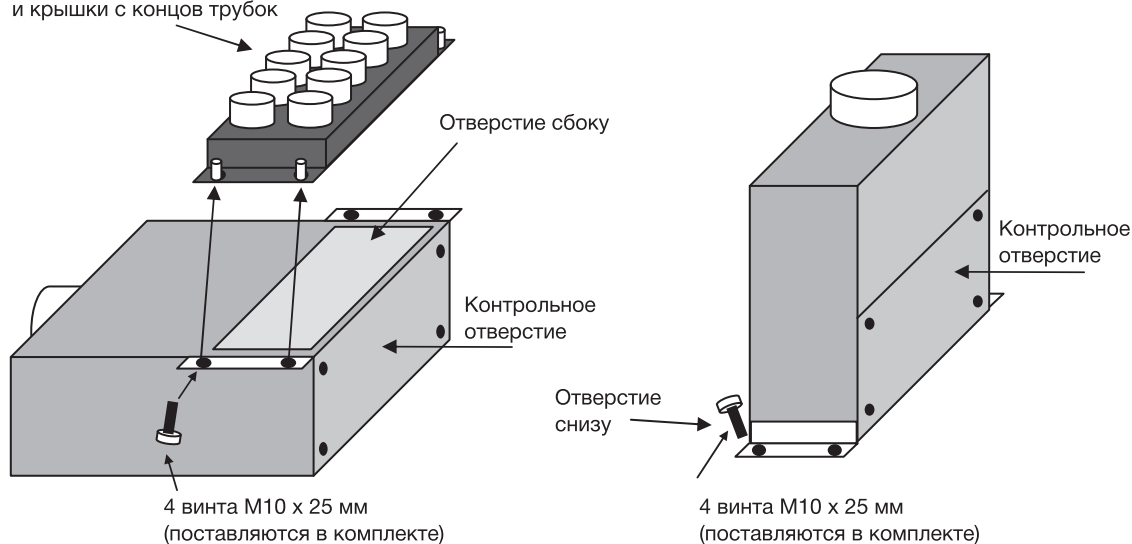

Вариант монтажа на потолке

Вариант монтажа на полу или потолке

3. Подключение разветвителя к вентиляционной установке:

- Подключение соединительной трубы разветвителя к вентиляционной установке в отапливаемом помещении: **при помощи трубы без теплоизоляции**

- Подключение соединительной трубы разветвителя к вентиляционной установке в неотапливаемом помещении: **при помощи теплоизолированной трубы**

SEX-FLYERMA020, V0310, Russian, Возможны технические и конструктивные изменения!